

Detalii generale

Societatea APA CANAL NORD VEST S.A. deține Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 35/783/03.10.2022, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 'ASOCIATIA INTERCOMUNITARĂ ZONA NORD-VEST', având ca obiect „delegarea exclusivă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare”, valabil 5 ani și licența ANRSC nr. 6088/24.11.2022, clasa 2, valabilă până la data de 24.11.2027.

Aria de operare

Indicator/tip UAT	Mediu urban		Mediu rural
	Municipii	Orașe	Comune
Numar de UAT -uri din aria de operare	0	2	13
Numar de UAT -uri din aria de operare conforme pe directiva apa potabilă	0	0	13
Numar de UAT -uri din aria de operare conforme pe directiva apa uzată	0	0	0
Total UAT : 15 din care 2 orașe și 13 comune			

Autorizații deținute

Indicator	Valoare 2024
Nr. UAT -uri din aria de operare	15
Nr. UAT -uri care dețin autorizație sanitară de funcționare în termen de valabilitate	8 (pentru 6 UAT-uri nu deține pe toate localitățile componente)
Nr. UAT-uri care dețin autorizație de gospodărire a apelor în termen de valabilitate	15
Nr. UAT-uri care dețin autorizație de mediu în termen de valabilitate pentru serviciul de alimentare cu apă	10
Nr. UAT-uri care dețin autorizație de mediu în termen de valabilitate pentru serviciul de canalizare	5 (9 UAT-uri din mediu rural nu au sisteme de canalizare)


Din totalul de 15 UAT-uri din aria de operare, pentru 6 UAT-uri, operatorul nu deține autorizațiile sanitare de funcționare, pentru 5 UAT-uri nu deține autorizații de mediu pentru serviciul de alimentare cu apă și pentru 1 UAT autorizație de mediu pentru serviciul de canalizare (9 UAT-uri din mediu rural nu au sisteme de canalizare)

Nivelul pierderilor de apă și al apei care nu aduce venituri (%)

Ponderea apei care nu aduce venituri în total cantitate de apă brută/apă potabilă intrată în sistemul captare, tratare, stocare și distribuție, în anul 2024 este de 41,15%, fiind sub media OR majori. Prin comparație, se constată o menținere a nivelului apei care nu aduce venituri față de anul 2022. Din punct de vedere al pierderilor pe rețelele de transport și distribuție, și acestea se mențin în jurul valorii de 36,2%.

Nivelul și ponderea pierderilor de apă și a apei care nu aduce venituri, raportate de APA CANAL NORD VEST S.A. pentru perioada 2022 - 2024, sunt prezentate în tabelul următor:

<i>Indicator/An</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Apă care nu aduce venituri (%)	41,38	36,85	41,15
Apă care nu aduce venituri (mc)	954.400	762.982	856.461
Pierderi de apă pe rețeaua de transport și distribuție (%)	36,38	31,85	36,15
Pierderi de apă pe rețeaua de transport și distribuție (mc)	839.080	659.451	752.391

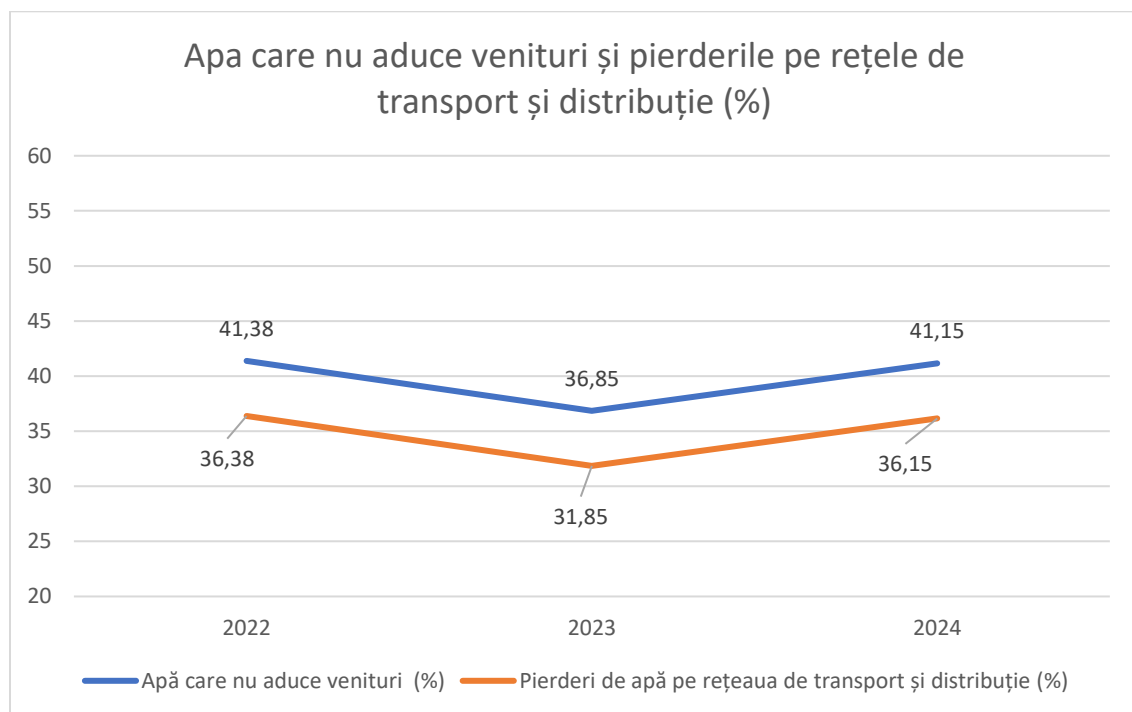

Rata de suportabilitate

Rata de suportabilitate pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, calculată ținând cont de nivelul prețurilor/tarifelor aplicabile de la 1 ianuarie 2025 este de 1,32%, valoare care este mult sub media OR majori de 2,03%, fiind sub nivelul minim legal în vigoare, respectiv de 2,5% din venitul disponibil pentru gospodăria medie de pe întreaga arie de operare.

Această situație demonstrează faptul că, operatorul regional nu valorifică potențialul de finanțare disponibil la nivelul ariei de operare, inclus în preț/tarif prin intermediul redevenței.

Ponderea cheltuielilor cu redevența în total cheltuieli operaționale apa/canalizare

<i>Indicator /sector</i>	<i>Apă</i>	<i>Apă uzată</i>
Ponderea cheltuielilor cu redevența în total cheltuieli operaționale (%)	6,31%	35,94%

Investiții realizate în 2024 din fonduri europene și din surse proprii

<i>Indicator</i>	<i>Valoare</i>
Valoarea investițiilor implementate de operator, finanțate din fonduri europene, inclusiv cofinanțarea(RON)	314.279
Valoarea investițiilor implementate de operator finanțate din surse proprii (profit, fond IID, cota de dezvoltare, amortizare, împrumuturi, redevența, etc.) - altele decât cele din fonduri europene (RON)	484.240

Independența energetică - ponderea energiei generate vs total energie consumată în 2024

<i>Indicator</i>	<i>Valoare</i>
Cantitate de energie electrică consumată cumulat pe apă și apă uzată (kWh)	2.106.829
Cantitate de energie electrică produsă cumulat pe apă și apă uzată (kWh)	1.895.693
Independența energetică (%)	89,98%

Ponderea activelor introduse în GIS

<i>Indicator</i>	<i>Valoare</i>
Proporția activelor care sunt introduse în sistemul GIS (procent în total active operate)	0
Proporția activelor care sunt acoperite de sistemul SCADA (procent în total active relevante operate)	0
Procentul avariilor sau intervențiilor care sunt evidențiate centralizat în sistemul GIS (procent în total avarii si intervenții înregistrate în an)	0

Recomandări

- Obținerea autorizațiilor sanitare de funcționare și de mediu pentru toate UAT-urile din aria de operare și menținerea tuturor autorizațiilor în termene de valabilitate
- Creșterea capacității administrative a APA CANAL NORD VEST S.A. în vederea implementării proiectelor de investiții, ținând cont de prioritizarea investițiilor necesare conformării la cerințele directivei ape uzate - aglomerări peste 10.000 l.e.
- Implementarea de masuri pentru reducerea pierderilor de apă, prioritate având eliminarea pierderilor comerciale și reducerea pierderilor fizice
- Verificarea datelor pe perioada 2022-2024 în ceea ce privește apa care nu aduce venituri și nivelul pierderilor pe rețeaua de transport și distribuție
- Creșterea gradului de conectare la serviciile de alimentare cu apă până la cel puțin 99,5% în toate UAT aflate în aria de operare
- Creșterea gradului de racordare la serviciile de canalizare până la cel puțin 98% în toate UAT care au între 2000 și 10000 l.e.
- Revizuirea strategiei de tarifyare realizată în planurilor de afaceri în vederea asigurării sustenabilității serviciului și generarea de fonduri suplimentare pentru realizarea de investiții din surse proprii
- Evidențierea centralizată a activelor, precum și a avariilor sau intervențiilor în sistemul GIS